


Műszaki adatlap

GR-Magic® 55 rácsos kábeltálca válaszfallal

Cikkszám: 6006455

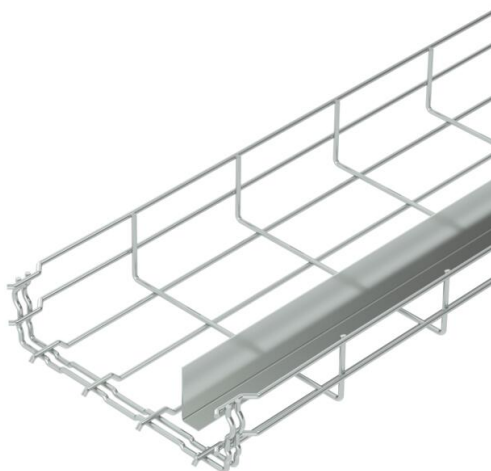

55 mm oldalmagasságú rácsos kábeltálca, összepattintható kivitel, behegesztett válaszfallal szállítva.

A GRM típusú rácsos kábeltálcák toldásához nincs szükség kiegészítő összekötő elemekre, egyszerűen csak egymásba kell pattintani a tálcákat. A rácsosztás 50 x 100 mm.

Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 15 dB, fedéllel 25 dB.



St	acél
G	galvanikusan horganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6006455
Típus	GRM-T 55 200 G
1. megnevezés	GRM rácsos kábeltálca
2. megnevezés	1 válaszfallal
Gyártó	OBO
Méret	55x200x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	3
menyiségegység	méter
Súly	143,333 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,6733 kg CO ₂ e / 1 Méter



Műszaki adatlap

GR-Magic® 55 rácsos kábeltálca válaszfallal

Cikkszám: 6006455



Méretetek

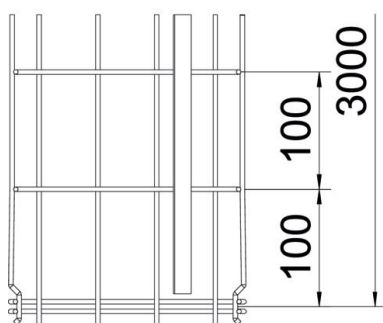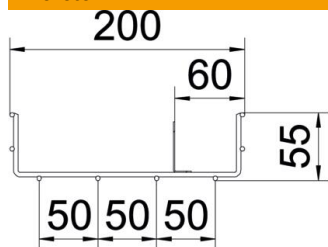

Hossz	3 000 mm
Szélesség	200 mm
Szélesség	7,87 in
Magasság	55 mm
Magasság	2,17 in
A méret	59,5 mm
B méret	200 mm
H méret	58 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	egy
Hasznos keresztmetszet	87 cm ²
Hasznos keresztmetszet	8700 mm ²
Profilalak	U-idom
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Terhelésteleszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

Műszaki adatlap


GR-Magic® 55 rácsos kábeltálca válaszfallal

Cikkszám: 6006455



Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	2 m
Támaszköz 1,0 m	1 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,6 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,25 kN/m

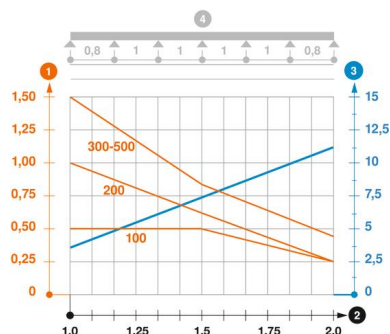

GRM-1T 55 típusú GR-Magic rácsos tálca terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően