


Muszaki adatlap

GR-Magic® rácsos kábeltálca, 35 A4

Cikkszám: 6000090



35 mm oldalmagasságú rácsos kábeltálca, összepattintható kivitelben.

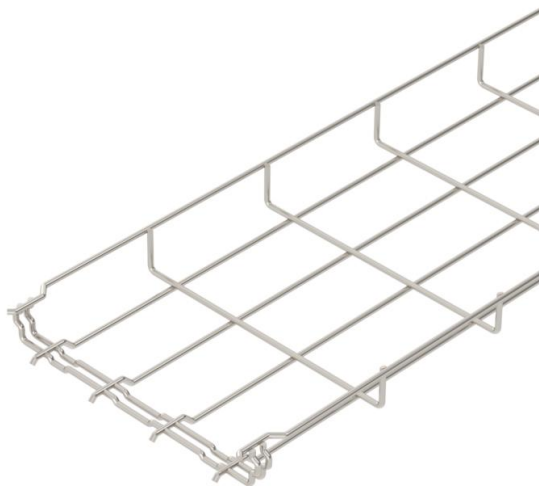

A GRM típusú rácsos kábeltálcák toldásához nincs szükség kiegészítő összekötő elemekre, egyszerűen csak egymásba kell pattintani a tálcákat. A rácsosztás 50 x 100 mm (kivétel: GRM 35/50 = 20 x 100 mm). Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 15 dB, fedéllel 25 dB.



A4 rozsdamentes acél, 1.4401

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6000090
Típus	GRM 35 200 A4
1. megnevezés	GRM rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	35x200x3000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4401
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	76 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,8725 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

GR-Magic® rácsos kábeltálca, 35 A4


Cikkszám: 6000090



Méretetek

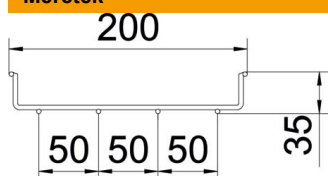

hossz	3 000 mm
szélesség	200 mm
szélesség	7,87 in
Magasság	35 mm
Magasság	1,38 in
B méret	200 mm

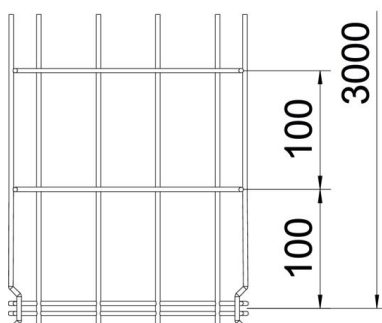

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	50,1 cm ²
Hasznos keresztmetszet	7000 mm ²
Profilalak	U-idom
Rozsdamentes acél, maratott	igen
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Terheléstezt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

Muszaki adatlap


GR-Magic® rácsos kábeltálca, 35 A4

Cikkszám: 6000090



Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	2 m
Támaszköz 1,0 m	0,3 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,14 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,1 kN/m

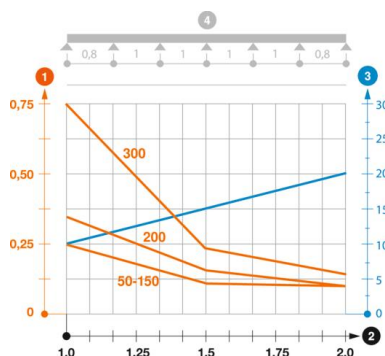

GRM 35 típusú GR-Magic rácsos kábeltálca terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően