

Muszaki adatlap

Kábellétra LG 60, 3 m VS FT

Cikkszám: 6208570



Kábellétra perforált oldallemezzel, oldalmagasság: 60 mm; létrafokok: beszegecselve, felülről nyitott C-profilból; VS-kivitel.
A kábellétrákat összezsukott állapotban szállítjuk.

A kábelek a megfelelő 2056 típusú kengyeles bilinccsel szerelhetők fel.

A 200–400 mm szélességű kábellétrák alkalmazhatóak tűzálló kábelhágcsóként az MSZE 24102/DIN 4102-12 szerint. A kábelek felszerelhetők a tűzállóság szempontjából engedélyezett 2056 M típusú kengyeles bilinccsel. Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 10 dB, fedéllel 15 dB. Kérés esetén egyéb méretek is rendelhetők.



St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6208570
Típus	LG 640 VS 3 FT
1. megnevezés	Kábellétra
2. megnevezés	perforált, VS-létrafokkal
Gyártó	OBO
Méret	60x400x3000
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	331 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

Kábellétra LG 60, 3 m VS FT

Cikkszám: 6208570



Méretetek

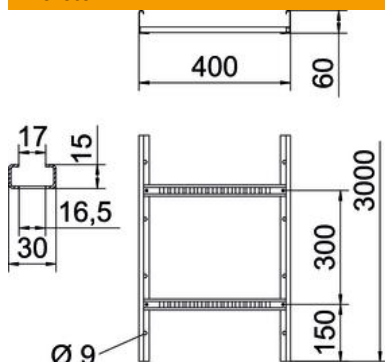

hossz	3 000 mm
hossz	3 000 ft
szélesség	400 mm
Magasság	60 mm
B méret	400 mm
Létrafok távolsága	16,50


Műszaki adatok

A létrafokok kivitele	Profil perforált
Az oldalprofil kivitele	lapos profil
A létrafok rögzítése	szegecselve
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Hasznos keresztmetszet	198 cm ²
Hasznos keresztmetszet	19800 mm ²
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Létrafoktávolság	300 mm
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Pofa-lemezvastagság	1,5 mm

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1,5 m
Alkalmazható támaszközök max.	4 m
Támaszköz 1,5 m	3,1 kN/m
Támaszköz 2,0 m	2,25 kN/m
Támaszköz 2,5 m	1,5 kN/m
Támaszköz 3,0 m	1,1 kN/m
Támaszköz 3,5 m	0,75 kN/m
Támaszköz 4,0 m	0,45 kN/m

LG 60 VS típusú kábellétra terhelési diagramja

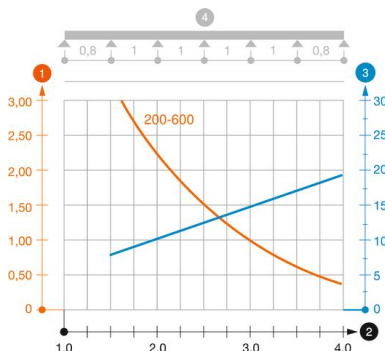

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca-/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően