


Műszaki adatlap

Kábeltálca, RKS 60 FS, perforált, nem dombornyomott

Cikkszám: 6055893

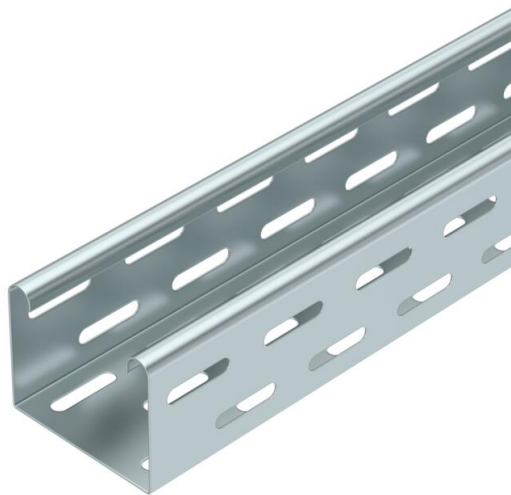

RKS 60 = kábeltálca-rendszer 60 mm oldalmagassággal. „RATIONEL” kivitel.
A kábeltálcát FRS M6 x 12 csavarokkal rögzítik a konzolra.
Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.



St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6055893
Típus	RKS 607 FS
1. megnevezés	kábeltálca RKS
2. megnevezés	perforált, fenékborda nélkül
Gyártó	OBO
Méret	60x75x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
menyiségegység	méter
Súly	112,067 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,8222 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Kábeltálca, RKS 60 FS, perforált, nem dombornyomott

Cikkszám: 6055893



Méretetek



Méret	60 x 75
Hossz	3 000 mm
Hossz	10 ft
Szélesség	75 mm
Szélesség	3 in
Magasság	60 mm
Magasság	2 in
lemezvastagság	0,03 in
Lemezvastagság	0,75 mm
B méret	75 mm
L méret	3 000 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Bejárható	nem
Fenékperforálás	1
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Fedéllel	nem
Szerelőfurat az alján	igen
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	42 cm ²
Hasznos keresztmetszet	4200 mm ²
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Terheléstezt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott

Műszaki adatlap


Kábeltálca, RKS 60 FS, perforált, nem dombornyomott

Cikkszám: 6055893



Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,0 m	1,3 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,65 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,4 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,25 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,15 kN/m

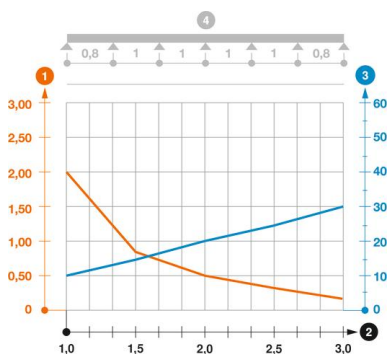

RKS 60 típusú kábeltálca terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően