


Muszaki adatlap

Kábeltálca SKS-Magic® 110, FT

Cikkszám: 6059639

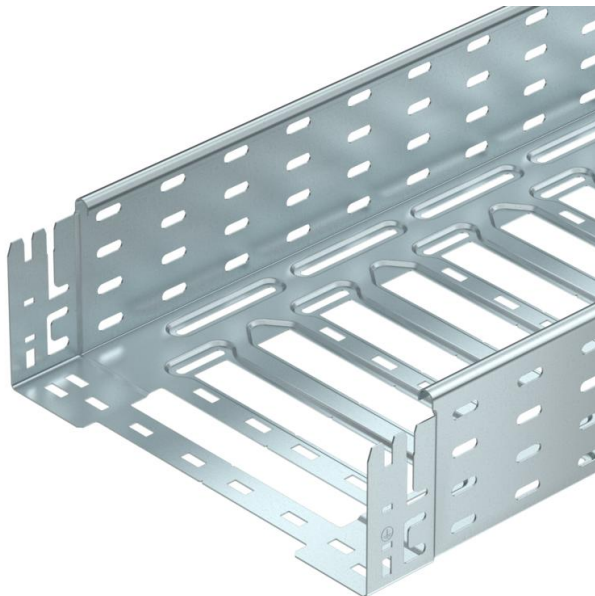

Kábeltálca beépített gyorsösszekötő rendszerrel. A kábeltálca hasznos hossza 3.000 mm.

A kábeltálca 7 x 20 mm-es oldalsó perforációval rendelkezik a kiegészítő csatlakoztatási és szerelési elemek telepítéséhez.

200 mm szélességtől VdS 2092. sz irányelv szerinti 30%-os perforálási arány, beépített oltóberendezés alatti alkalmazáshoz.
Garantált a folyamatos potenciálkiegyenlítés kiegészítő alkatrészek nélkül.



St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6059639
Típus	SKSM 140 FT
1. megnevezés	SKSM Kábeltálca
2. megnevezés	gyorsösszekötővel, perforált
Gyártó	OBO
Méret	110x400x3050
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
menyiségegység	méter
Súly	580 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

Muszaki adatlap

Kábeltálca SKS-Magic® 110, FT


Cikkszám: 6059639



Méretek		
	hossz	3 050 mm
	szélesség	400 mm
	Magasság	110 mm
	lemezvastagság	1,5 mm
	B méret	400 mm
	L méret	280 mm
	x méret	296 mm
	y méret	362 mm
Műszaki adatok		
Összekötők kivitele	Integrált összekötő	
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-	
Bejárható	nem	
Tűzálló kábelrendszerek –	nem	
Felső résszel	nem	
Szerelési perforálás a padlóban	igen	
NATO lyukkép	nem	
Hasznos keresztmetszet	438 cm²	
Hasznos keresztmetszet	43800 mm²	
Rozsdamentes acél, maratott	nem	
Oldalperforálás	igen	
Nagyfeszítávú kivitel	nem	
Mágneses árnyékoló csillapítás fedéllel	50 dB	
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül	20 dB	
Terheléstezt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus	
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással	

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1,5 m
Alkalmazható támaszközök max.	4 m
Támaszköz 1,5 m	3 kN/m
Támaszköz 2,0 m	2,5 kN/m
Támaszköz 2,5 m	2 kN/m
Támaszköz 3,0 m	1,5 kN/m
Támaszköz 3,5 m	1 kN/m
Támaszköz 4,0 m	0,5 kN/m

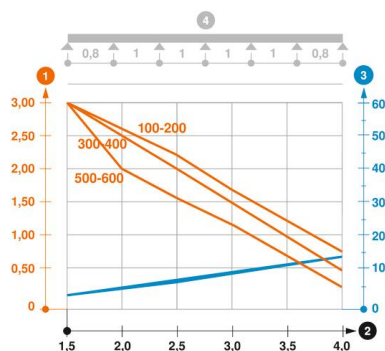

SKSM 110 típusú kábelcsatorna terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca-/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően