
Műszaki adatlap

Rácsos kábeltálca, SGR 55 A2

Cikkszám: 6000941

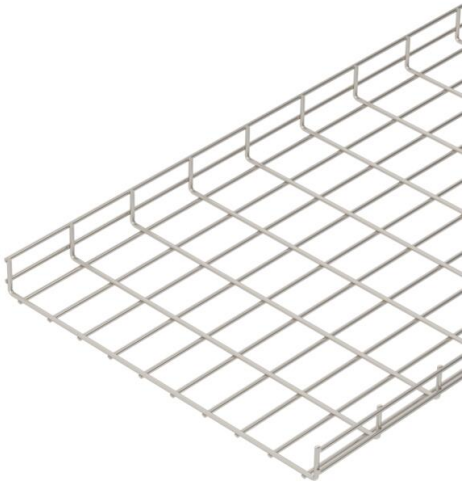

Ponthegesztett acélhuzalból készült, 55 mm oldalmagasságú rácsos kábeltálca.
A rácsosztás 50 x 100 mm.
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 15 dB, fedéllel 25 dB.

A2	rozsdamentes acél
2B	felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok


Cikkszám	6000941
Típus	SGR 55 500 A2
1. megnevezés	SGR nehéz kiv. rácsos tálca
Gyártó	OBO
Méret	55x500x3000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület Felületi szabvány	felületkezelés nélkül, utókezelt
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	426,333 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	21,6804 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Rácsos kábeltálca, SGR 55 A2

Cikkszám: 6000941

Méretek

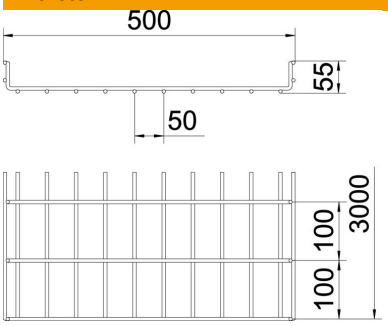


Hossz	3 000 mm
Szélesség	500 mm
Szélesség	19,69 in
Magasság	55 mm
Magasság	2,17 in
B méret	500 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Mennyezet Fali-
Hasznos keresztmetszet	220 cm²
Hasznos keresztmetszet	22000 mm²
Profilalak	U-idom
ROHS-konform	igen
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,0 m	2,9 kN/m
Támaszköz 1,5 m	1,5 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,75 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,38 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,4 kN/m

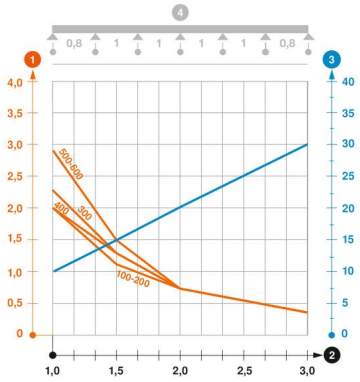

SGR 55 típusú rácsos kábeltálca terhelési diagramja

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően