
Műszaki adatlap

Kábeltálca, SKSU 60 FT

Cikkszám: 6064523

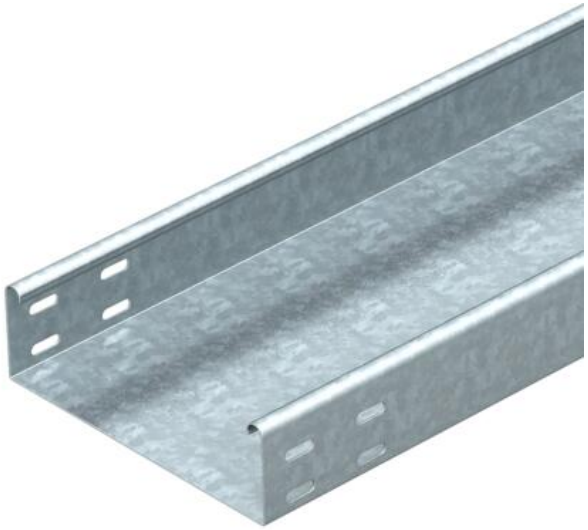

SKSU 60 = nehéz kivitelű, perforálás nélküli kábeltálca rendszer 60 mm oldalmagassággal.
A kábeltálca oldallemezének végein, az összekötők szereléséhez szükséges hosszanti perforálás biztosított. A tálcák toldásához szükséges RLVK 60 típusú összekötőket minden esetben külön kell megrendelni.
Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.

CE UK CA

St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6064523
Típus	SKSU 660 FT
1. megnevezés	kábeltálca SKSU
2. megnevezés	perf. n., összekötőfurattal
Gyártó	OBO
Méret	60x600x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	929,67 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	19,3158 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Kábeltálca, SKSU 60 FT

Cikkszám: 6064523

Méretek

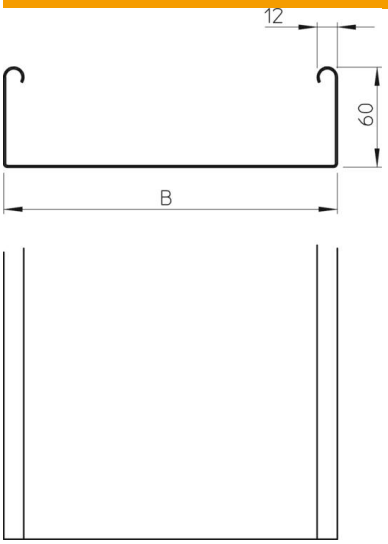

Hossz	3 000 mm
Hossz	10 ft
Szélesség	600 mm
Szélesség	24 in
Magasság	60 mm
Magasság	2 in
lemezvastagság	0,06 in
Lemezvastagság	1,5 mm
B méret	600 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Bejárható	nem
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Fedéllel	nem
Szerelőfurat az alján	nem
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	358 cm²
Hasznos keresztmetszet	35800 mm²
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	nem
Nagyfesztávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott


Műszaki adatlap

Kábeltálca, SKSU 60 FT

Cikkszám: 6064523

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1,5 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,5 m	2,6 kN/m
Támaszköz 2,0 m	1,9 kN/m
Támaszköz 2,5 m	1,1 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,55 kN/m

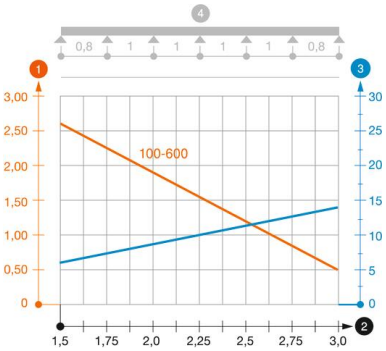

SKSU 60 típusú kábeltálca terhelési diagramja

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

— Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

— Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően