Műszaki adatlap

Kábeltálca, SKSU 110 FT

Cikkszám: 6064922

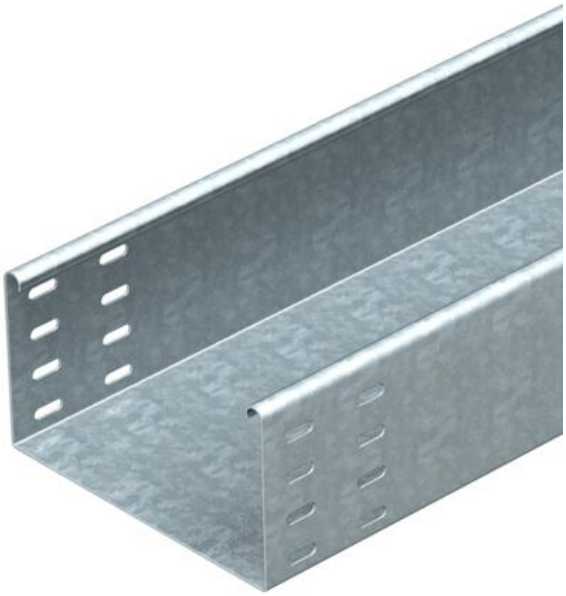

SKSU 110 = nehéz kivitelű, perforálás nélküli kábeltálca rendszer 110 mm oldalmagassággal.
A kábeltálca oldallemezének végein, az összekötők szereléséhez szükséges hosszanti perforálás biztosított. A tálcák toldásához szükséges RLVK 60 típusú összekötőket minden esetben külön kell megrendelni.
Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.

CE UKCA

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6064922
Típus	SKSU 140 FT
1. megnevezés	kábeltálca SKSU
2. megnevezés	perf. n., összekötőfurattal
Gyártó	OBO
Méret	110x400x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	822,67 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	18,9247 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Kábeltálca, SKSU 110 FT

Cikkszám: 6064922

Méretek

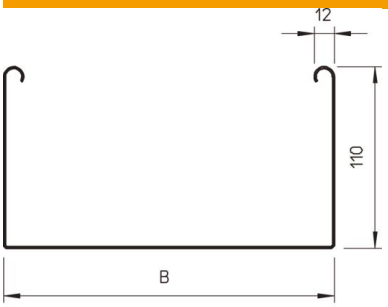

Méret	110 x 400
Hossz	3 000 mm
Hossz	10 ft
Szélesség	400 mm
Szélesség	16 in
Magasság	110 mm
Magasság	4 in
lemezvastagság	0,06 in
Lemezvastagság	1,5 mm
B méret	400 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Bejárható	nem
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Fedéllel	nem
Szerelőfurat az alján	nem
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	438 cm²
Hasznos keresztmetszet	43800 mm²
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	nem
Nagyfesztávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott

Műszaki adatlap

Kábeltálca, SKSU 110 FT

Cikkszám: 6064922

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1,5 m
Alkalmazható támaszközök max.	4 m
Támaszköz 1,5 m	3 kN/m
Támaszköz 2,0 m	2,4 kN/m
Támaszköz 2,5 m	1,76 kN/m
Támaszköz 3,0 m	1,2 kN/m
Támaszköz 3,5 m	0,84 kN/m
Támaszköz 4,0 m	0,8 kN/m

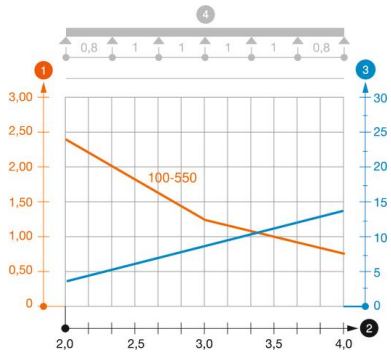

SKSU 110 típusú kábeltálca terhelési diagramja

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően