Műszaki adatlap

Nagyfesztávú kábeltálca, WKSG 110 FT

Cikkszám: 6098157



WKSG 110 = nagyfesztávú, perforált kábeltálca; oldalmagasság: 110 mm
A tálcák toldásához szükséges WRVL 110 típusú összekötőket minden esetben külön kell megrendelni.
Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6098157
Típus	WKSG 160 FT
1. megnevezés	nagyfesztávú kábeltálca
2. megnevezés	perforált, fenékbordával
Gyártó	OBO
Méret	110x600x6000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	6
mennyiségegység	méter
Súly	1197,89 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	26,1055 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Nagyfesztávú kábeltálca, WKSG 110 FT

Cikkszám: 6098157

Méretek



Méret	110 x 600
Hossz	6 000 mm
Szélesség	600 mm
Magasság	110 mm
Lemezvastagság	2 mm
B méret	600 mm
L méret	6 000 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Szerelőfurat az alján	igen
Hasznos keresztmetszet	614 cm²
Hasznos keresztmetszet	61400 mm²
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfesztávú kivitel	igen
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül	20 dB
Mágneses árnyékoló csillapítás fedéllel	50 dB
Hasznos hosszúság	6000 mm
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott


Műszaki adatlap

Nagyfesztávú kábeltálca, WKSG 110 FT

Cikkszám: 6098157

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	3 m
Alkalmazható támaszközök max.	8 m
Támaszköz 3,0 m	2,9 kN/m
Támaszköz 3,5 m	2,43 kN/m
Támaszköz 4,0 m	2 kN/m
Támaszköz 4,5 m	1,72 kN/m
Támasztáv 5,0 m	1,5 kN/m
Támaszköz 6,0 m	1 kN/m
Támaszköz 7,0 m	0,7 kN/m
Támaszköz 8,0 m	0,4 kN/m

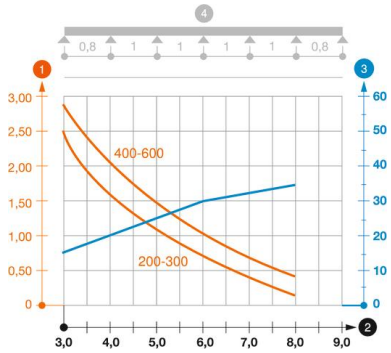

WKSG 110 típusú nagyfesztávú kábeltálca terhelési diagramja

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

— Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

— Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően