Műszaki adatlap

Nagyfesztávú kábeltálca, WKSG 160 FT

Cikkszám: 6098554

WKSG 160 = nagyfesztávú, perforált kábeltálca; oldalmagasság: 160 mm
A tálcák toldásához szükséges WRV 160 típusú összekötőket minden esetben külön kell megrendelni.
Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.

St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6098554
Típus	WKSG 163 FT
1. megnevezés	nagyfesztávú kábeltálca
2. megnevezés	perforált, fenékbordával
Gyártó	OBO
Méret	160x300x6000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	6
mennyiségegység	méter
Súly	1035,217 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	21,8201 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Nagyfesztávú kábeltálca, WKSG 160 FT

Cikkszám: 6098554

Méretek

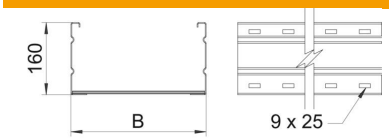

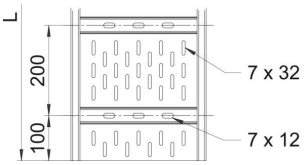

Méret	300x6000
Hossz	6 000 mm
Szélesség	300 mm
Magasság	160 mm
Lemezvastagság	2 mm
B méret	300 mm
L méret	6 000 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Szerelőfurat az alján	igen
Hasznos keresztmetszet	455 cm²
Hasznos keresztmetszet	45500 mm²
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfesztávú kivitel	igen
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül	20 dB
Mágneses árnyékoló csillapítás fedéllel	50 dB
Hasznos hosszúság	6000 mm
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott

Műszaki adatlap

Nagyfesztávú kábeltálca, WKSG 160 FT

Cikkszám: 6098554

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	3 m
Alkalmazható támaszközök max.	8 m
Támaszköz 3,0 m	2,9 kN/m
Támaszköz 3,5 m	2,59 kN/m
Támaszköz 4,0 m	2,3 kN/m
Támaszköz 4,5 m	2,04 kN/m
Támasztáv 5,0 m	1,8 kN/m
Támaszköz 6,0 m	1,4 kN/m
Támaszköz 7,0 m	1 kN/m
Támaszköz 8,0 m	0,7 kN/m

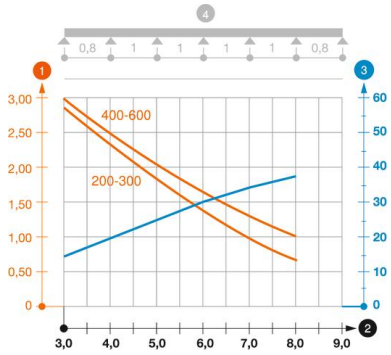

WKSG 160 típusú nagyfesztávú kábeltálca terhelési diagramja

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

— Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

— Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően