Műszaki adatlap

Kábellétra LG 60, 3 m VS FT

Cikkszám: 6208574

Kábellétra perforált oldallemezzel, oldalmagasság: 60 mm; létrafokok: beszegecselve, felülről nyitott C-profilból; VS-kivitel.
A kábellétrákat összecsukott állapotban szállítjuk.

A kábelek a megfelelő BS-H... típusú kengyeles bilinccsel szerelhetők fel.

A 200–400 mm szélességű kábellétrák alkalmazhatóak tűzálló kábelhágcsóként az MSZE 24102/DIN 4102-12 szerint. A kábelek felszerelhetőek a tűzállóság szempontjából engedélyezett BS-H...-M típusú kengyeles bilinccsel.
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 10 dB, fedéllel 15 dB.
Kérés esetén egyéb méretek is rendelhetőek.

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6208574
Típus	LG 650 VS 3 FT
1. megnevezés	Kábellétra
2. megnevezés	perforált, VS-létrafokkal
Gyártó	OBO
Méret	60x500x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	354,733 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	7,9526 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Kábellétra LG 60, 3 m VS FT

Cikkszám: 6208574

Méretek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	500 mm
Magasság	60 mm
B méret	500 mm
Létrafok távolsága	16,50

Műszaki adatok

A létrafokok kivitele	Profil perforált
Az oldalprofil kivitele	lapos profil
A létrafok rögzítése	szegecselve
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Hasznos keresztmetszet	248 cm²
Hasznos keresztmetszet	24800 mm²
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Létrafoktávolság	300 mm
Nagyfesztávú kivitel	nem
Pofa-lemezvastagság	1,5 mm

Műszaki adatlap

Kábellétra LG 60, 3 m VS FT

Cikkszám: 6208574

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1,5 m
Alkalmazható támaszközök max.	5 m
Támaszköz 1,5 m	3,1 kN/m
Támaszköz 2,0 m	2,25 kN/m
Támaszköz 2,5 m	1,5 kN/m
Támaszköz 3,0 m	1,1 kN/m
Támaszköz 3,5 m	0,75 kN/m
Támaszköz 4,0 m	0,45 kN/m
Támaszköz 4,5 m	0,3 kN/m
Támasztáv 5,0 m	0,15 kN/m

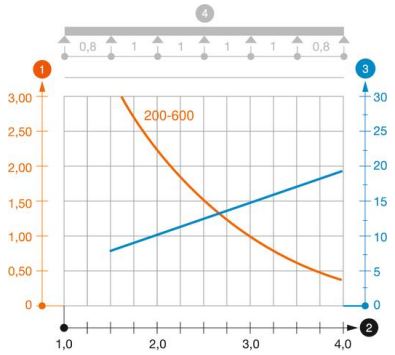

LG 60 VS típusú kábellétra terhelési diagramja

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően