
Műszaki adatlap

Kábellétra, LG 60, 6 m VS FT

Cikkszám: 6208650

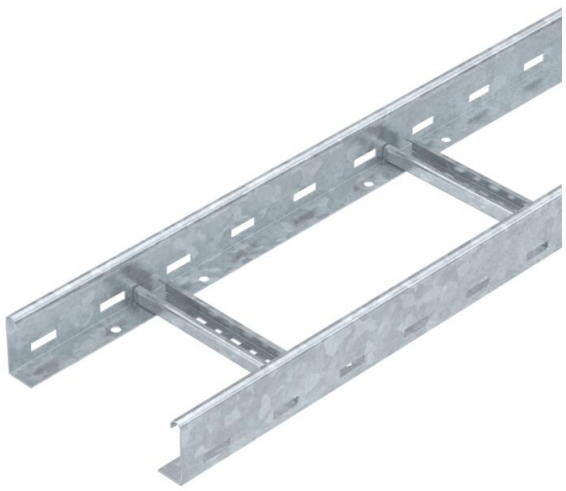

Kábellétra perforált oldallemezzel, oldalmagasság: 60 mm; létrafokok: beszegecselve, felülről nyitott C-profilból; VS-kivitel.
A kábellétrákat összecsukott állapotban szállítjuk.
A hozzájuk tartozó 2056 típusú kengyeles bilincs a Kábelhágcsó-rendszerek c. fejezetben található.
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 10 dB, fedéllel 15 dB.

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6208650
Típus	LG 620 VS 6 FT
1. megnevezés	kábellétra
2. megnevezés	perforált, VS-létrafokkal
Gyártó	OBO
Méret	60x200x6000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	6
mennyiségegység	méter
Súly	284,833 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	6,1866 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Kábellétra, LG 60, 6 m VS FT

Cikkszám: 6208650

Méretek



Méret	60x200x6000
Hossz	6 000 mm
Szélesség	200 mm
Magasság	60 mm
B méret	200 mm
Létrafok távolsága	16,50

Műszaki adatok

A létrafokok kivitele	Profil perforált
Az oldalprofil kivitele	lapos profil
A létrafok rögzítése	szegecselve
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Hasznos keresztmetszet	98 cm²
Hasznos keresztmetszet	9800 mm²
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Létrafoktávolság	300 mm
Nagyfesztávú kivitel	nem
Pofa-lemezvastagság	1,5 mm


Műszaki adatlap

Kábellétra, LG 60, 6 m VS FT

Cikkszám: 6208650

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1,5 m
Alkalmazható támaszközök max.	5 m
Támaszköz 1,5 m	3,1 kN/m
Támaszköz 2,0 m	2,25 kN/m
Támaszköz 2,5 m	1,5 kN/m
Támaszköz 3,0 m	1,1 kN/m
Támaszköz 3,5 m	0,75 kN/m
Támaszköz 4,0 m	0,45 kN/m
Támaszköz 4,5 m	0,3 kN/m
Támasztáv 5,0 m	0,15 kN/m

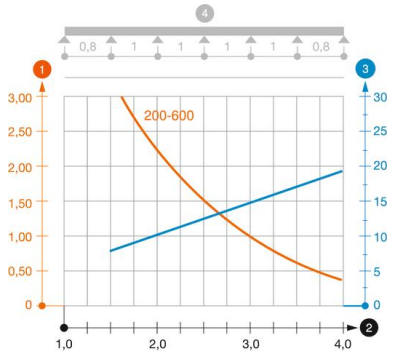

LG 60 VS típusú kábellétra terhelési diagramja

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően