Műszaki adatlap

Nagyfesztávú kábellétra, WKLG 110 A2

Cikkszám: 6311210



110 mm oldalmagasságú nagyfesztávú kábellétra perforált pofalemezzel. A kábelek és vezetékek rögzítése 2056-os típusú kengyeles bilinccsel történik.

A létrák toldásához szükséges WRVL 110 típusú összekötőket minden esetben külön kell megrendelni.
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 10 dB, fedéllel 15 dB.

A2	rozsdamentes acél
2B	felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok


Cikkszám	6311210
Típus	WKLG 1140 A2
1. megnevezés	nagyfesztávú kábellétra
2. megnevezés	perforált oldalfal
Gyártó	OBO
Méret	110x400x6000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	6
mennyiségegység	méter
Súly	605,8 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	30,6951 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Nagyfesztávú kábellétra, WKLG 110 A2

Cikkszám: 6311210

Méretek



Méret	110x400
Hossz	6 000 mm
Szélesség	400 mm
Magasság	110 mm
B méret	400 mm
L méret	6 000 mm
Létrafok távolsága	17,00

Műszaki adatok

A létrafokok kivitele	Profil perforált
Az oldalprofil kivitele	Profil (nyitott)
A létrafok rögzítése	tömören szegecselve
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Hasznos keresztmetszet	376 cm²
Hasznos keresztmetszet	37600 mm²
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfesztávú kivitel	igen
Pofa-lemezvastagság	2 mm


Műszaki adatlap

Nagyfesztávú kábellétra, WKLG 110 A2

Cikkszám: 6311210

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	3 m
Alkalmazható támaszközök max.	7 m
Támaszköz 3,0 m	2,3 kN/m
Támaszköz 3,5 m	2,25 kN/m
Támaszköz 4,0 m	2,1 kN/m
Támaszköz 4,5 m	1,83 kN/m
Támasztáv 5,0 m	1,5 kN/m
Támaszköz 6,0 m	1 kN/m
Támaszköz 7,0 m	0,7 kN/m

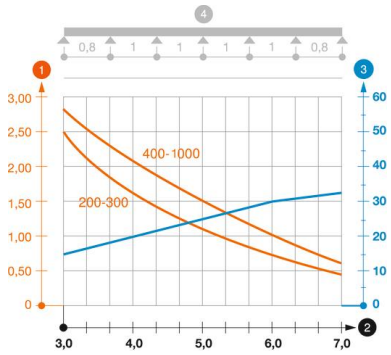

WKLG 110 típusú nagyfesztávú kábellétra terhelési diagramja

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

— Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

— Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően